


BUDYNEK B - DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY  
RZUT WYSOKIEGO PARTERU

skala 1:100

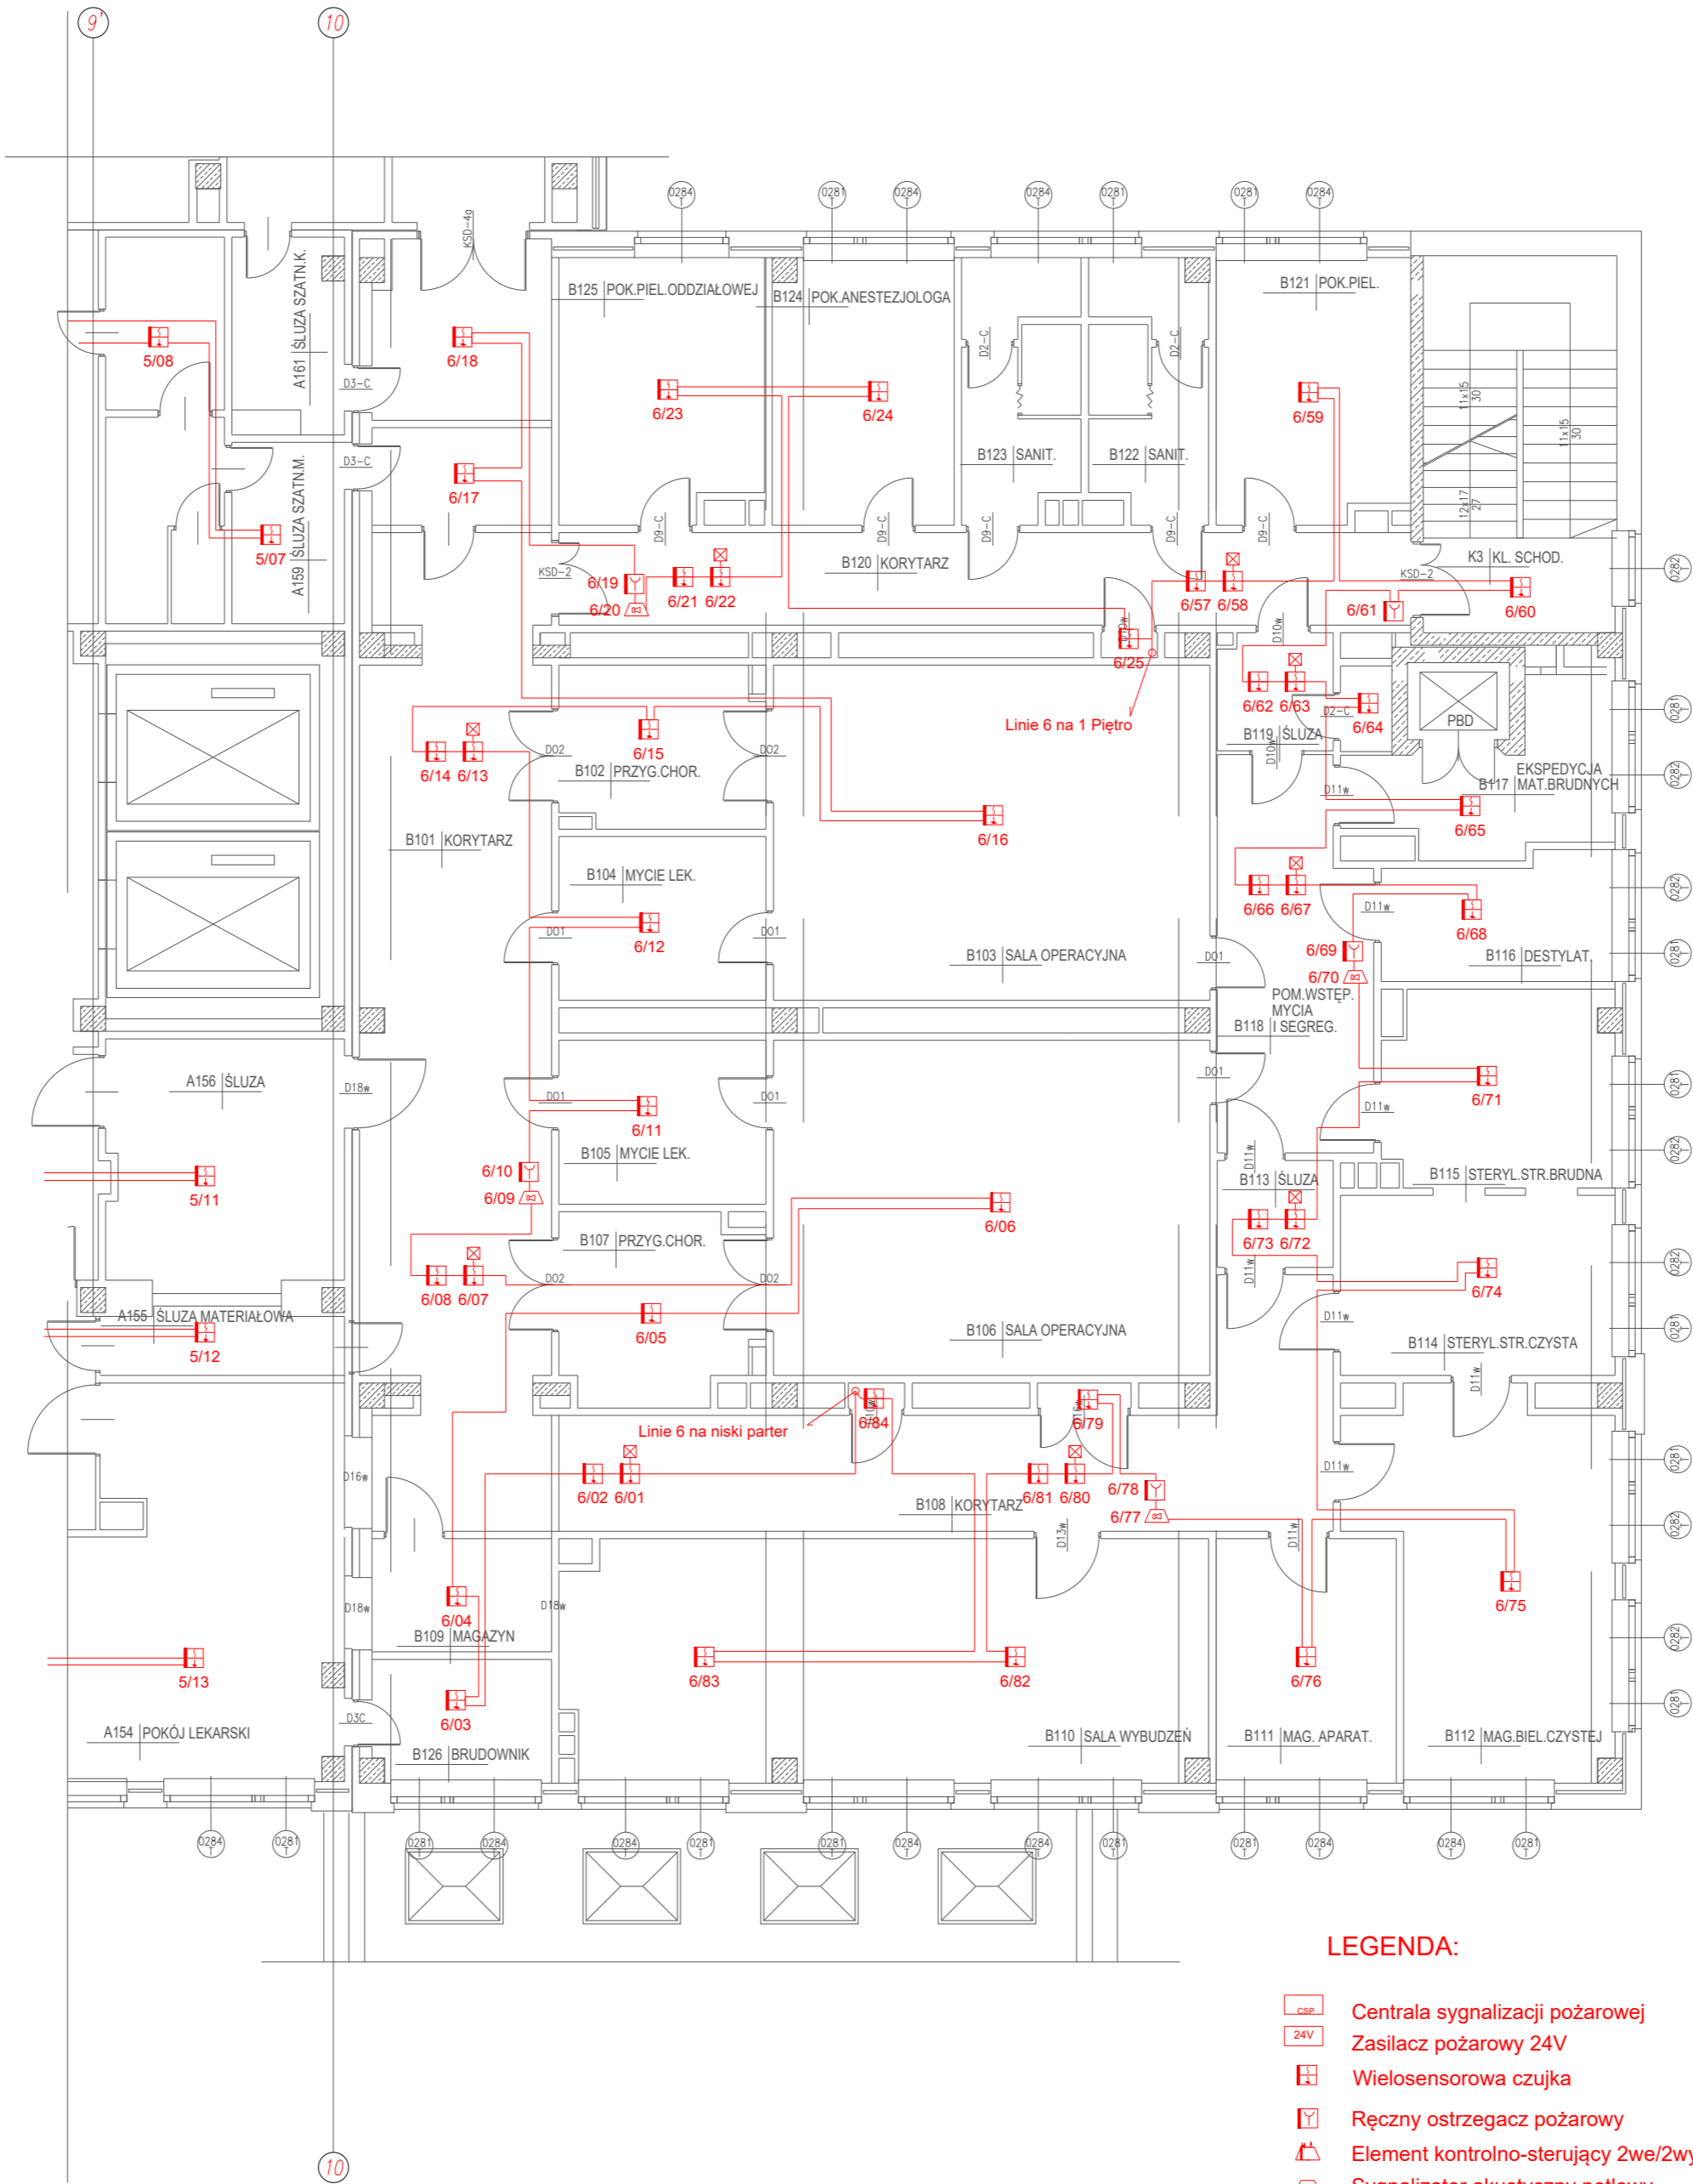

LEGENDA:

- CSP Centrala sygnalizacji pożarowej
- ZAS Zasilacz pożarowy 24V
- WSC Wielosensorowa czujka
- RO Ręczny ostrzegacz pożarowy
- EKS Element kontrolno-sterujący 2we/2wy
- SA Sygnalizator akustyczny pętlowy
- KHD Kabel HDGs 3x1,5mm2 PH90
- KHT Kabel HTKSHekw 1x2x0,8
- KYn Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
- WZ Wskaźnik zadziałania

MODERNIZACJA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ  
BUDYNKÓW A-B-C-D SZPIITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

VENTISS Systemy Alarmowe Jarosław Misztal tel. 41-310 71 55  
Salata 12A, 26-212 Smyków fax: 41-310 71 56  
NIP: 951-202-55-80 email: ventiss@ventiss.pl

Projektował:	inż. Marek Szczepanik	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Jarosław Misztal	Podpis:	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data:	
Inwestor:	POWIAT PIŃCZOWSKI	05.2023r.	
Adres:	ul. Armii Krajowej 22, Pińczów	Nr rysunku:	
Tytuł:	RZUT INSTALACJI SSP BLOK B, WYSOKI PARTER	SSP-B03	